


# CONGRESS PARK HANAU

Immer ein besonderer Rahmen

## Zwischenfoyer

Die Erreichbarkeit der Feuerwehrbedieneinrichtungen /  
Druckknopfmelder / Feuerlöscher ist sicherzustellen.

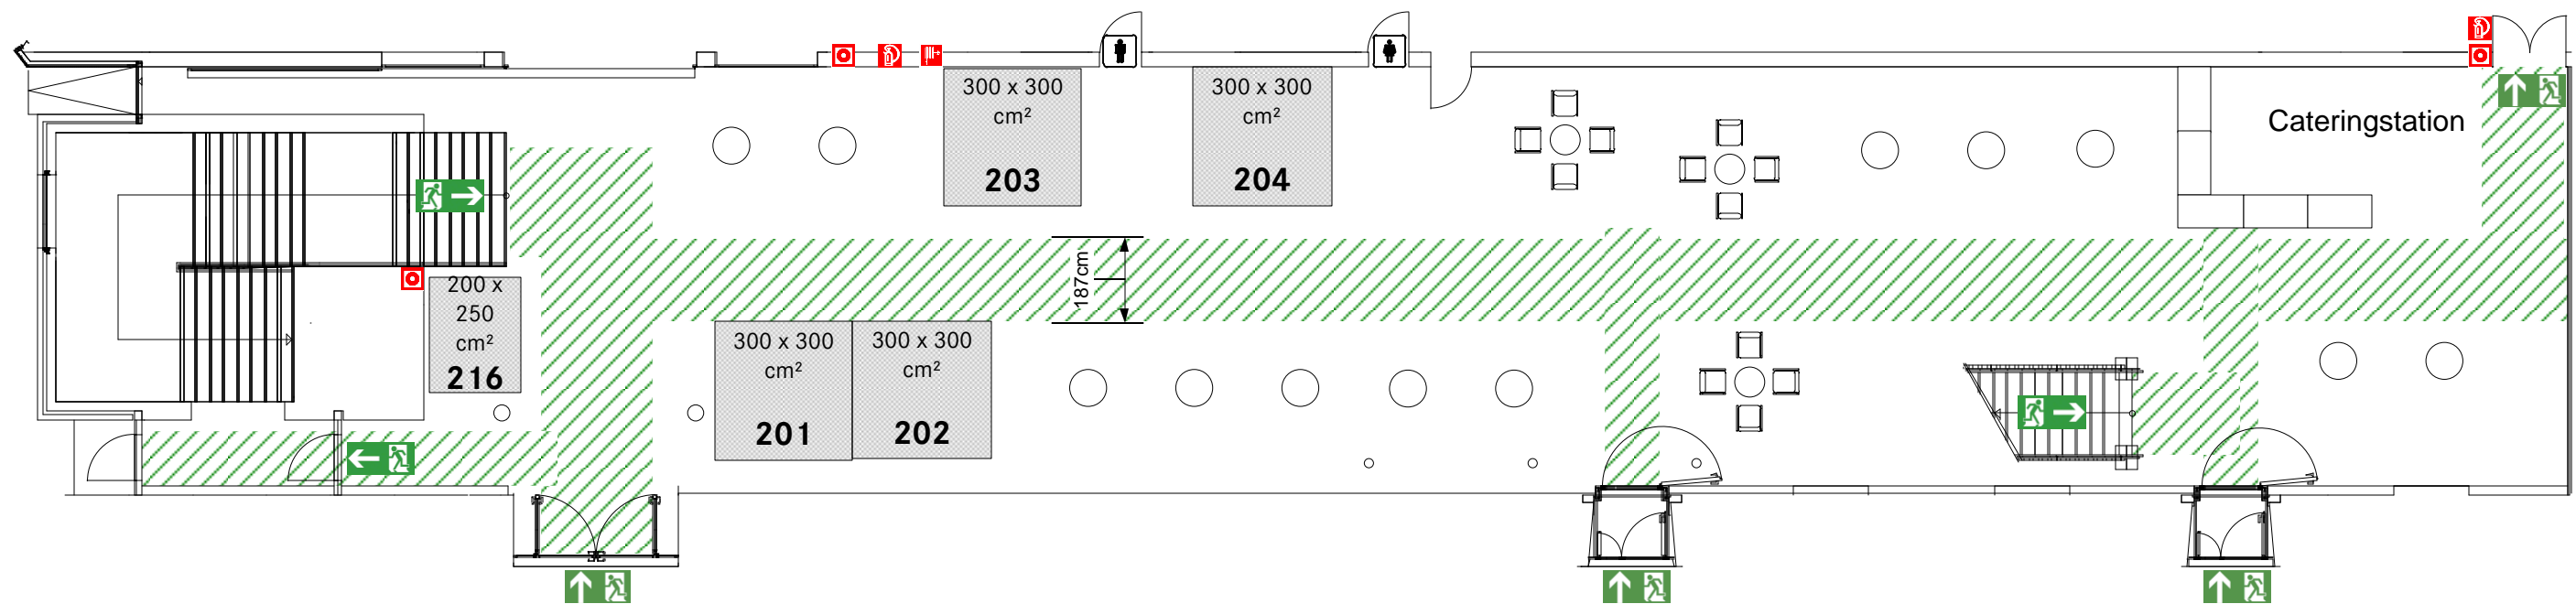

### Ausstellungsflächen

max. Standbauhöhe 250cm

Alle Materialien mind. schwerentflammbar gem.  
DIN4102-B1/ DIN EN13501-1 Klasse C

Keine Lagerung von brennbaren Verpackungsmaterialien und Abfällen auf den Standflächen.

Keine Deckeneinbauten, keine Kojen, keine Doppelböden, keine Verwendung von Druckluft, kein Wasser!

Elektroanschlüsse je Stand: max. 2,3A / 230V

<b>Veranstaltung:</b>	Hanauer Lieferantentag 2015 Ausstellerabend
<b>VA-Datum:</b>	20150617
<b>Planersteller:</b>	boosc
<b>Stand:</b>	20150527
<b>Maßstab:</b>	1:150 auf DIN A3

Datei: CPH\_150617\_BME\_ZWF\_150527ch.vsd